

Budynek
stopiaskownika- ob. 5

cnD NN
cnD NN

eNN
ksD200 NN
woD50 NN
TEL

C.O.
C.O.
ks400
ks600 NN


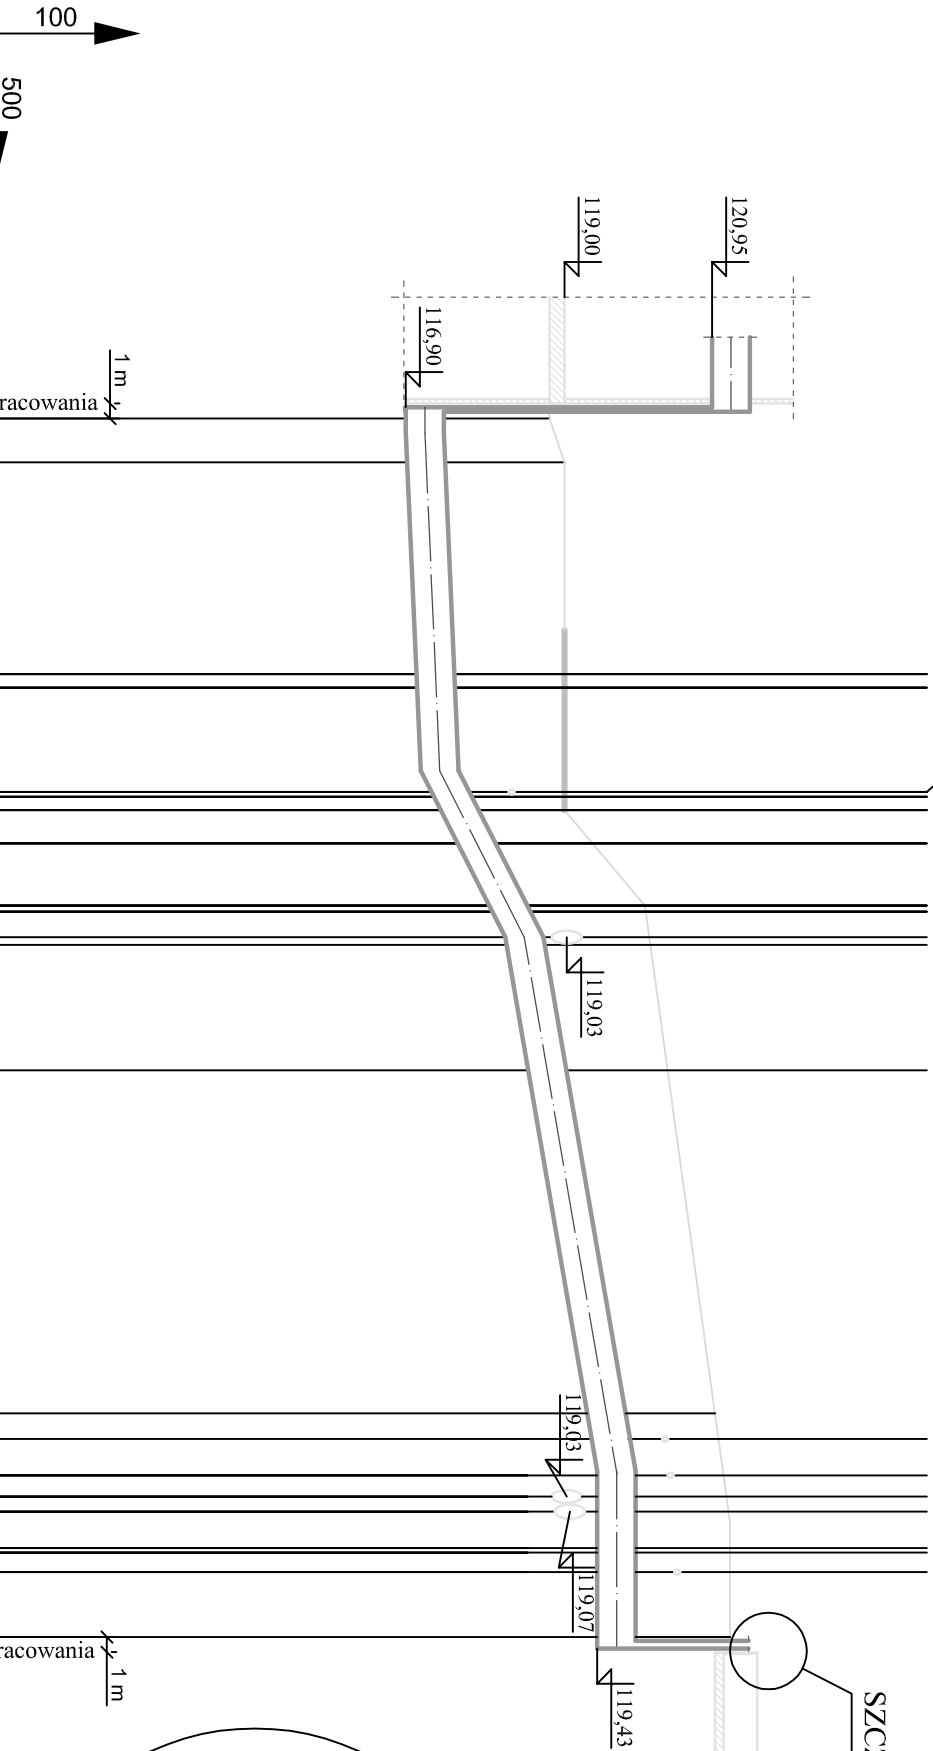
ks200 NN

TEL
eN
ks400
OSAD NR 25
ks200 NN
ks300 NN
eNB



Kanał dopływowy do
ob. 6A, 6B

UWAGI:

- RUROCIĄG UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE Gr. 15 cm. PRZED UKŁADANIEM RUROCIĄGU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYTTCZNYMI PRODUCENTA RUR.
- OCINKI WYKOPU POD RUROCIĄG W POBLIŻU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. ISTNIEJĄCE PRZEWODY I KABLE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W WYKOPIE ZGODNIE Z WYTTCZNYMI DPOWIEDNICH NORM.
- RZĘDNE KOLIZJI RUROCIĄGU Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM SĄ WIELKOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI.
- RUROCIĄG NALEŻY OCIEPLIĆ ŁUPKAMI Z PIANKI POLIURETANOWEJ W OŚLONIE Z FOLII PVC LUB KERMAZYTEM.



2	2 szt.	Łuk Dz501 GRP SN10000 PN6 90°	-	-	
1	80,0 mb.	Rura Dz501x12 GRP SN10000 PN6	-	-	
Poz. Jedn.	Wyszczególnienie		Jedn.	Całk.	Uwagi
			Masa (kg)		

Wykonawca:  Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ciepłownej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-785 Warszawa, ul. Władysława Broniewskiego 3			Zamawiający:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy		
Projektant: mgr inż. Jerzy Sznajder upr. nr St.-5/5/86 specjalność: Instalacyjno-inżynierska	Podpis:	Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Łapach			
Opracował: mgr inż. Marta Grądek	Podpis:				
Sprawdzający: mgr inż. Włodzimierz Głanowski upr. nr St-437/86 specjalność: Instalacyjno-inżynierska	Podpis:				
Kierownik projektu: mgr inż. Krystyna Szarlik	Podpis:	Nazwa rysunku: Profil rurociągu ścieków podczyszczonych - nr 2			
Data: Lистопад 2015	Stadium: projekt wykonawczy technologiczna	Branża:	Skala: 1:100/500	Nr archiwalny: 7119	Nr rysunku: T-SI-02